


DISEÑO ARQUITECTÓNICO

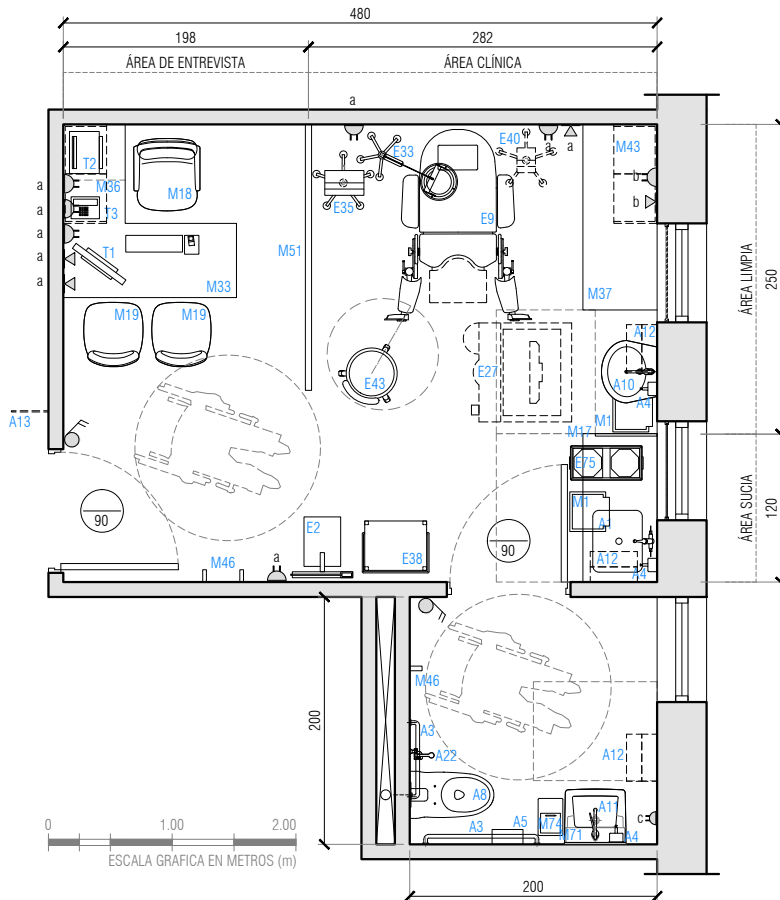

SIMBOLOGÍA

A01	Lavafondo	E035	Monitor cardiotetal	M51	Tabique traslúcido		
A03	Barra fija	E038	Mesa pasteur	M71	Espejo empotrado a muro		
A04	Dispensador de jabón	E040	Monitor signos vitales baja complejidad	M74	Papelero baño 45 l		
A05	Porta rollo de papel higiénico	E043	Piso clínico	T01	Computador		
A08	Inodoro universal	E075	Contenedor de instrumental	T02	Impresora		
A10	Lavamanos clínico	M01	Contenedor balde a pedal 25 l	T03	Teléfono		
A11	Lavamanos universal	M17	Separador de áreas sobre mesón				
A12	Porta toalla papel	M18	Silla ergonómica				
A13	Señalética con nombre y n° de recinto	M19	Silla visita				
A22	Ducha Teléfono	M33	Escritorio clínico				
E002	Balanza adulto con tallímetro	M36	Estantería modular administrativa				
E009	Camilla ginecológica transformable	M37	Mesón area limpia				
E027	Ecógrafo	M43	Mueble almacenamiento insumos clínicos				
E033	Lámpara de examen	M46	Perchero				
QIAVIS	Gases Clínicos	Enchufe simple	Enchufe doble	Punto de datos	Botón de pánico	Botón de Paro	Interruptor
	CPI - Porta inst.	Enchufe RX	Arranque eléct.	Llamado enferm.	Arranque c. débil	Intercomunicador	Luz de aviso color

ALTURA DE INSTALACIONES

a: 0,3m +N.P.T b: 1,0m +N.P.T c: 1,5m +N.P.T d: 1,6m +N.P.T e: 1,8m +N.P.T f: 2,2m +N.P.T g: a cielo h: en mueble i: a piso

GENERALES

GENERALES				DESCRIPCIÓN
Largo m:	4,8	Superficie m²:	22	Box de atención clínico - ginecológico con área administrativa y área de examen del paciente
Ancho m:	3,7	Ocupación (Cantidad de personas):	3	
Alto m:	variable	Escala:	Sin escala	

NORMATIVA ESPECÍFICA

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros	Pintura de asepsia media	Encuentro Muro Piso	Vinílico flexible
Pisos	Piso vinílico/ caucho	Cielos	Fijo - Pintura de asepsia media
Encuentro Muro Cielo	Sin condiciones específicas	Otros	Sin condiciones específicas

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

SANTITARIAS	SANTITARIAS		TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	Tipo de Ventilación	Mecánica y/o natural	ELECTRICO Y CD	ELECTRICO Y CD	
	Condición	Valor					Requisito	Valor
A.Pot.Fría	Si		TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	Tipo de Ventilación	Mecánica y/o natural	ELECTRICO Y CD	Enchufes 10/16A	16
A.Pot.Caliente	Si						Enchufes trifásicos	No
Alcantarillado	Si			Presión	NR		Señal dato IP	3
Aguas tratadas	No			Cambios aire exterior por hora (mín)	2,0		Otra corriente débil	No
ILUMINACIÓN	Iluminancia general lux	500	TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	Cambios aire exterior por hora (mín)	2,0	GAS CLÍNICO	Oxígeno	No
	Índice rendimiento cromático CRI	≥90					Cambios aire por hora totales (mín)	6,0
	Temperatura color K	4000 - 5000		Temperatura °C	21 - 24		Aire Comprimido	No
	Deslumbramiento UGR	19		Humedad %	Máx. 60		Otros	No
ILUMINACIÓN NATURAL	Necesaria		Filtro principal	MERV 7	Correo Neumático	No		

DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO

Cód.	Eléctrico				Sanitario					Clima y Vent.			Gases clínicos e industriales						Corr.Déb.	Anclaje/ Refuerzo		
	Toma	A	V	W o KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O ₂	CO ₂	N ₂ O	N ₂	AM	AI	Vacío		Dato	
E002	1	10	220																			
E027	1	10	220	130 VA																		
E033	1	10	220																			
E035	1	10	220	30																		
E040	1	10	220	110																		
	A	Corriente	AF	Agua fría	AT	Agua tratada	BTU/h	E. disipada	O ₂	Oxígeno	N ₂	Nitrógeno										
	V	Voltaje	AC	Agua caliente	OI	Osmosis inversa	Ext	Extracción	CO ₂	D. de carbono	AM	Aire medicinal										
	W/ KVA	Potencia	D	Desagüe			4V	Ext. 4 vientos	N ₂ O	Óxido nitroso	AI	Aire industrial										

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

- Controlar privacidad del paciente en la configuración de ventanas exteriores.
- En baño se deben considerar los requerimientos de recinto Baño Accesibilidad Universal GEN_02

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO

- E02 Se requiere enchufe en caso que sea eléctrica

VERSIÓN FICHA

VERS.	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios de mediana complejidad	nov.2019

CON_03 BOX CONSULTA GINECOLÓGICO C/BAÑO