CÓDIGO RECINTO: **IMAG_02** **SALA DE ECOTOMOGRAFIA C/2 VESTIDORES)**

ÁREA: **5- APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO**

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

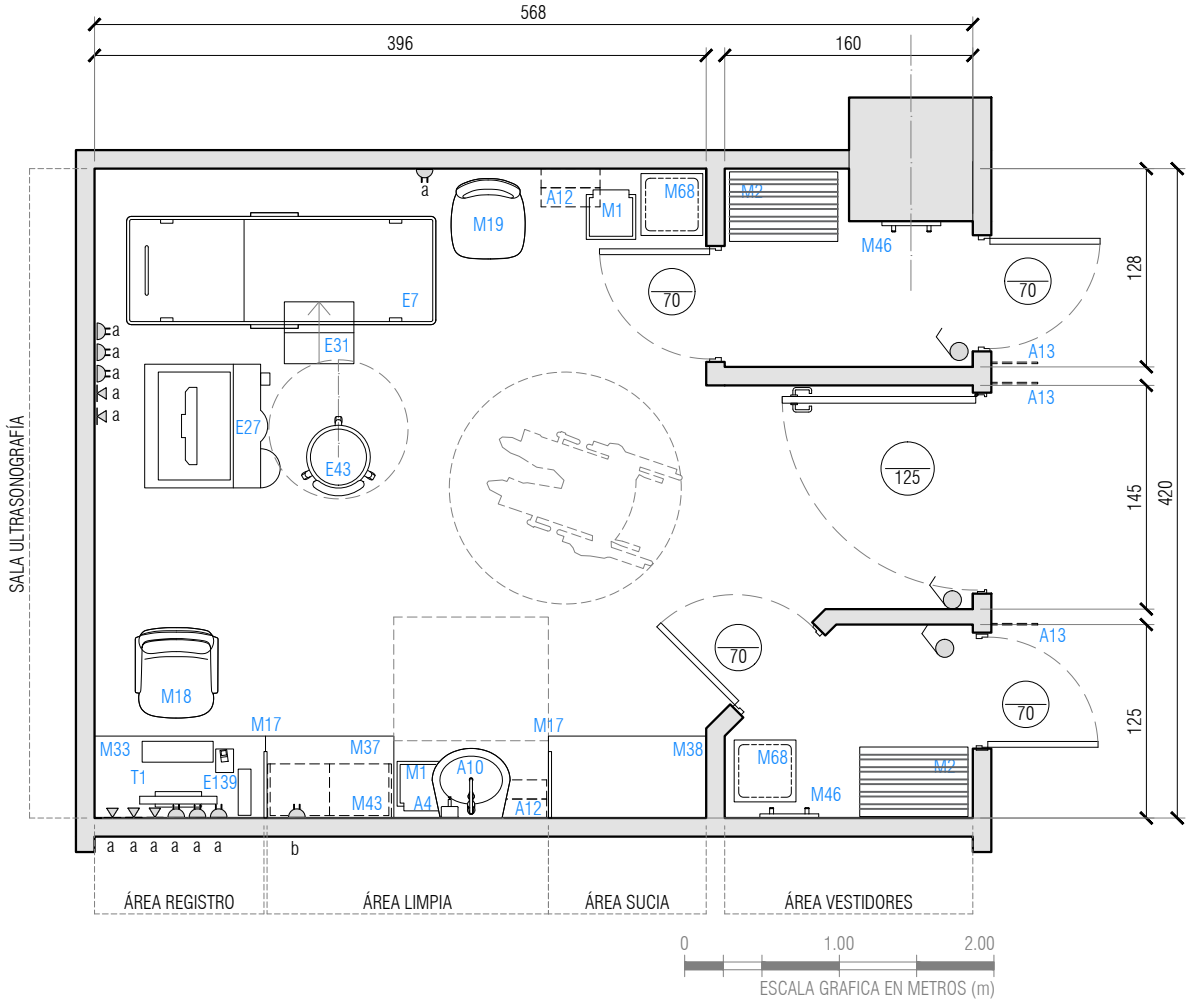

SIMBOLOGÍA

A04	Dispensador de jabón	M33	Escritorio clínico		
A10	Lavamanos clínico	M37	Mesón area limpia		
A12	Porta toalla papel	M38	Mesón area sucia		
A13	Señalética con nombre y n° de recinto	M43	Mueble almacenamiento insumos clínicos		
E007	Camilla de exámen	M46	Perchero		
E027	Ecógrafo	M68	Contenedor ropa sucia		
E031	Escabel	T01	Computador		
E043	Piso clínco				
E139	Dictafono				
M01	Contenedor balde a pedal 25 l				
M02	Banca vestidor				
M17	Separador de áreas sobre mesón				
M18	Silla ergonómica				
M19	Silla visita				

OAVIS Gases Clínicos	Enchufe simple	Enchufe doble	Punto de datos	Botón de pánico	Botón de Paro	Interruptor
CPI - Porta inst.	Enchufe RX	Arranque eléct.	Llamado enferm.	Arranque c. débil	Intercomunicador	Luz de aviso color

ALTURA DE INSTALACIONES

a: 0,3m +N.P.T b: 1,0m +N.P.T c: 1,5m +N.P.T d: 1,6m +N.P.T e: 1,8m +N.P.T f: 2,2m +N.P.T g: a cielo h: en mueble i: a piso

GENERALES

Largo m:	5,7	Superficie m²:	24
Ancho m:	4,2	Ocupación (Cantidad de personas):	3
Alto m:	variable	Escala:	Sin escala

DESCRIPCIÓN

Acceso a baño cercano, no exclusivo

NORMATIVA ESPECÍFICA

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instlaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros	Pintura de asepsia media	**Encuentro Muro Piso**	Vinílico flexible
Pisos	Piso vinílico/ caucho	**Cielos**	Fijo - Pintura de asepsia media
Encuentro Muro Cielo	Sin condiciones específicas	**Otros**	Sin condiciones específicas

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

SANITARIAS	**A.Pot.Fría**	Si	TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	**Tipo de Ventilación**	Mecánica	ELÉCTRICO Y CD	**Enchufes 10/16A**	16
	A.Pot.Caliente	Si					**Enchufes trifásicos**	No
	Alcantarillado	Si		**Presión**	NR		**Señal dato IP**	5
	Aguas tratadas	No		**Cambios aire exterior por hora (mín)**	2,0		**Otra corriente débil**	No
ILUMINACIÓN	**Iluminancia general lux**	300*						No
	Índice rendimiento cromático CRI	≥80		**Cambios aire por hora totales (mín)**	6,0	GAS CLÍNICO	**Oxígeno**	No
							Vacío	No
	Temperatura color K	4000 - 5000		**Temperatura °C**	22 - 26		**Aire Comprimido**	No
	Deslumbramiento UGR	19		**Humedad %**	Máx. 60		**Otros**	No
ILUMINACIÓN NATURAL		NR		**Filtro principal**	MERV 14	**Correo Neumático**		No

DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO

Cód.	Eléctrico				Sanitario					Clima y Vent.			Gases clínicos e industriales							Corr.Déb.	Anclaje/ Refuerzo
	Toma	A	V	W o KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O_2	CO_2	N_2O	N_2	AM	AI	Vacio	Dato	
E027	1	10	220	130 VA																	

A	Corriente	AF	Agua fría	AT	Agua tratada	BTU/h	E. disipada	O_2	Oxígeno	N_2	Nitrógeno
V	Voltaje	AC	Agua caliente	OI	Osmosis inversa	Ext	Extracción	CO_2	D. de carbono	AM	Aire medicinal
W/ KVA	Potencia	D	Desagüe			4V	Ext. 4 vientos	N_2O	Óxido nitroso	AI	Aire industrial

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

- Iluminación General: 300 lux, Iluminación exámen: 50 lux.
- No se permite recirculación de aire por medio de unidades de salas.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO

VERSIÓN FICHA

VERS.	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios de mediana complejidad	nov.2019