PLANTA DEL RECINTO

NOTA: VER PLANTA GENERAL DE LA CENTRAL EN FICHA EST_00

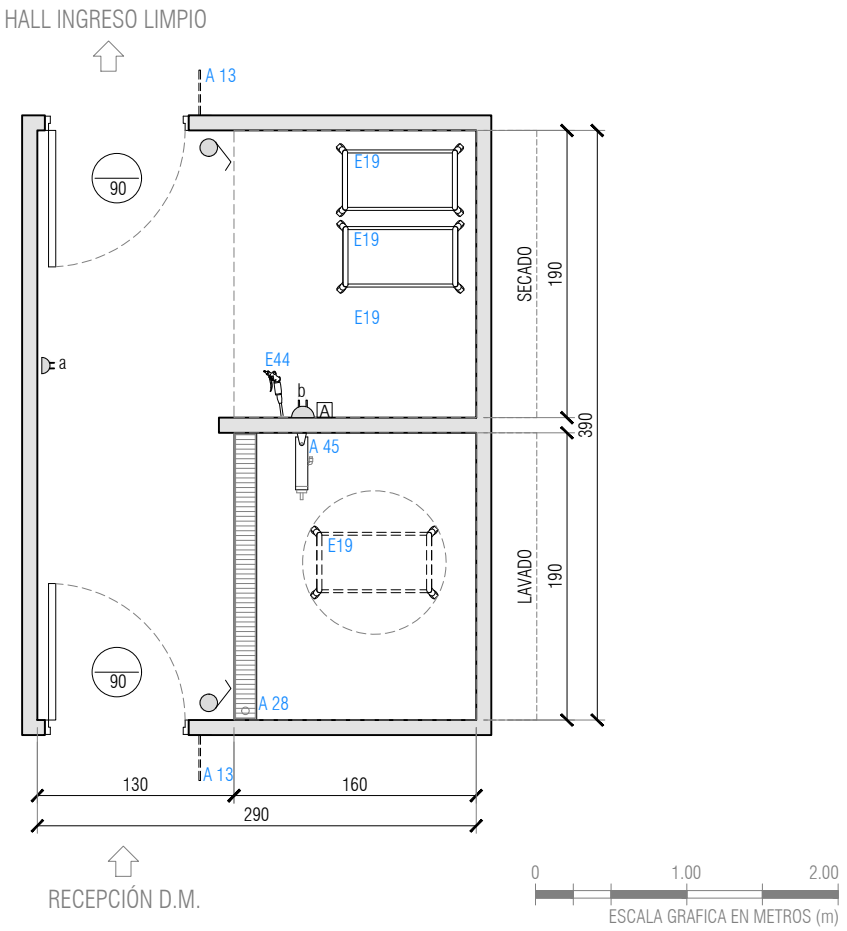

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES

O A V S	Gases Clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de Paro
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor
IC	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"

DESCRIPCIÓN DEL RECINTO

Área destinada al lavado de los carros de transporte de la central.

COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO:	ALTA/MEDIANA

SIMBOLOGÍA EN PLANTA

A13	Señalética con nombre y n° de recinto				
A28	Canaleta de desagüe				
A45	Hidrolavadora				
E19	Carro de transporte universal				
E44	Pistola secado				

ALTURA DE INSTALACIONES

a:	0,3m +N.P.T	c:	1,5m +N.P.T	e:	1,8m +N.P.T	g:	a cielo/dintel	i:	a piso
b:	1,2m +N.P.T	d:	1,6m +N.P.T	f:	2,2m +N.P.T	h:	en mueble		

MEDIDAS GENERALES

Largo m:	3,9	Alto interior m:	2,7
Ancho m:	2,9	Superficie m²:	11

OCUPACIÓN

N° Pers. Prom.
1

NORMATIVA ESPECÍFICA

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- Decreto Supremo Nº 594. Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros	Porcelanato	**Encuentro Muro Piso**	Retorno sanitario
Pisos	Porcelanato / Baldosa Microvibrada	**Encuentro Muro Cielo**	Sin condiciones específicas
Cielos	Fijo RH - Pintura de asepsia media	**Otros**	Sin condiciones específicas

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

SANITARIAS	**A.Pot.Fría**	Si	TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	**Tipo de Ventilación**	Mecánica	ELÉCTRICO Y CD	**Enchufes 10/16A**	4
	A.Pot.Caliente	Si					**Enchufes trifásicos**	No
	Alcantarillado	Si		**Presión**	Negativa		**Señal dato IP**	No
	Aguas tratadas	No		**Cambios aire exterior por hora (mín)**	NR		**Otra corriente débil**	No
ILUMINACIÓN	**Iluminancia general lux**	500						No
	Índice rendimiento cromático CRI	≥90		**Cambios aire por hora totales (mín)**	10,0	GAS CLÍNICO	**Oxígeno**	No
							Vacío	No
	Temperatura color K	4000 - 5000		**Temperatura °C**	20 - 24		**Aire Comprimido**	1*
	Deslumbramiento UGR	19		**Humedad %**	Máx. 60		**Otros**	No
ILUMINACIÓN NATURAL		NR		**Filtro principal**	NR	**Correo Neumático**		No

DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO

Cód.	Eléctrico				Sanitario					Clima y Ventilación			Gases clínicos e industriales							Corr.Déb.	Anclaje/ Refuerzo
	Toma	A	V	W/ KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O_2	CO_2	N_2O	N_2	AM	AI	Vacío	Dato	
E44																		1			

A	Corriente	AF	Agua fría	AT	Agua tratada	BTU/h	E. disipada	O_2	Oxígeno	N_2	Nitrógeno
V	Voltaje	AC	Agua caliente	OI	Osmosis inversa	Ext	Extracción	CO_2	D. de carbono	AM	Aire medicinal
W/ KVA	Potencia	D	Desagüe			4V	Ext. 4 vientos	N_2O	Óxido nitroso	AI	Aire industrial

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

- Puerta con abertura de paso de aire inferior o celosía.
- Todo el aire de la sala con escape directamente hacia el exterior
- *El aire comprimido en área deberá contar con presión necesaria para el uso de pistolas de secado

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO

- E44 Pistola secado. Aire Comprimido, presión de funcionamiento de 0-10 BAR.

VERSIÓN FICHA

VERS.	DESCRIPCIÓN	V°B°	FECHA
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios	DIV. INVERSIONES	nov.2021

NOTA GENERAL: Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento **E. Fichas de recintos tipo 2021**