


PLANTA DEL RECINTO

NOTA: VER PLANTA GENERAL DE LA CENTRAL EN FICHA EST_00

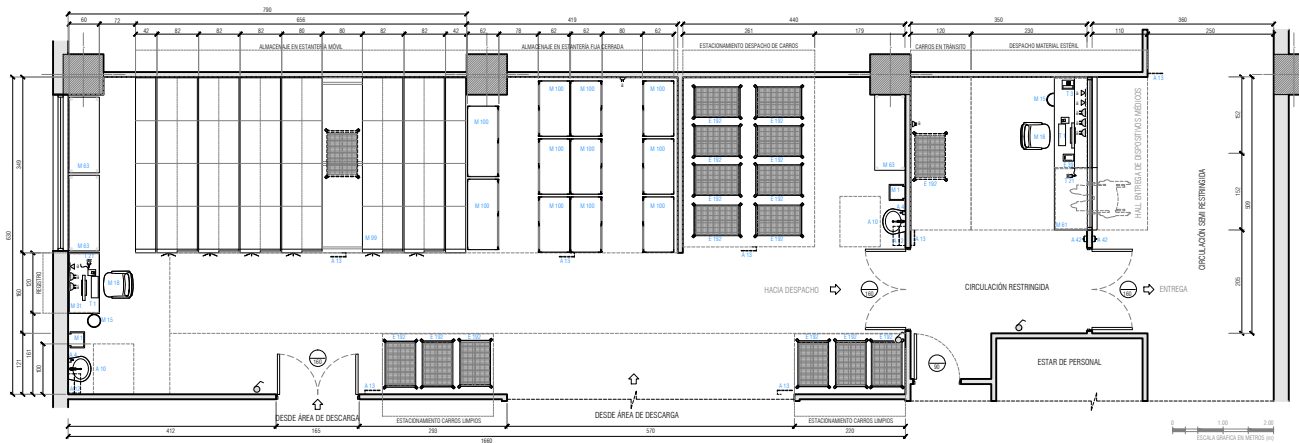

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES

	Gases Clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de Paro
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor
	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"

DESCRIPCIÓN DEL RECINTO

Área destinada al almacenamiento y despacho del material o dispositivos médicos. Las condiciones de almacenamiento deben asegurar la esterilidad o desinfección. Requiere un hall de espera para el personal (y carros) que retira los dispositivos médicos de la central de esterilización

COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO:

ALTA/MEDIANA

SIMBOLOGÍA EN PLANTA

A4	Dispensador de jabón	T1	Computador		
A10	Lavamanos clínico	T3	Teléfono		
A12	Porta toalla papel	T21	Lector de Código de Barras		
A13	Señalética con nombre y n° de recinto				
E39	Impresora de etiquetas				
E192	Carro transporte material				
M1	Contenedor balde a pedal 25 l				
M15	Papelero				
M18	Silla ergonómica				
M31	Escritorio puesto de trabajo				
M61	Mesón atención con accesibilidad univer.				
M63	Mesón de trabajo				
M99	Estantería full space				
M100	Estantería puertas vidriadas				

ALTURA DE INSTALACIONES

a:	0,3m +N.P.T	c:	1,5m +N.P.T	e:	1,8m +N.P.T	g:	a cielo/dintel	i:	a piso
b:	1,2m +N.P.T	d:	1,6m +N.P.T	f:	2,2m +N.P.T	h:	en mueble		

MEDIDAS GENERALES

Largo m:	20,2	Alto interior m:	2,7	N° Pers. Prom.	
Ancho m:	6,7	Superficie m²:	132		

NORMATIVA ESPECÍFICA

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- Decreto Supremo N° 594. Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores
- Norma General Técnica N°199 sobre esterilización y desinfección en establecimientos de atención en salud
- NCh 3355:2015 Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros	Porcelanato	Encuentro Muro Piso	Porcelanato a piso
Pisos	Porcelanato / Baldosa Microvibrada	Encuentro Muro Cielo	Sin condiciones específicas
Cielos	Fijo - Pintura de asepsia media	Otros	Sin condiciones específicas

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

SANTITARIAS	SANTITARIAS		TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	Tipo de Ventilación	Mecánica	ELÉCTRICO Y CD	ELÉCTRICO Y CD	
	Parámetro	Valor					Requisito	Valor
SANTITARIAS	A.Pot.Fría	Si		Presión	Positiva		Enchufes 10/16A	16
	A.Pot.Caliente	Si					Enchufes trifásicos	No
	Alcantarillado	Si					Señal dato IP	3
	Aguas tratadas	No					Otra corriente débil	No
ILUMINACIÓN	Iluminancia general lux	500		Cambios aire exterior por hora (mín)	2,0		Oxígeno	No
	Índice rendimiento cromático CRI	≥90					Vacío	No
	Temperatura color K	4000 - 5000					Aire Comprimido	No
	Deslumbramiento UGR	19					Otros	No
ILUMINACIÓN NATURAL		Deseable		Filtro principal	MERV 14		Correo Neumático	No

DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO

Cód.	Eléctrico				Sanitario			Clima y Ventilación				Gases clínicos e industriales						Corr.Déb.	Anclaje/ Refuerzo		
	Toma	A	V	W/ KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O ₂	CO ₂	N ₂ O	N ₂	AM	AI		Vacío	Dato
E39	1	16	220																		
M99																					SI
M100																					SI
A	Corriente	AF	Agua fría	AT	Agua tratada	BTU/h	E. disipada	O ₂	Oxígeno	N ₂	Nitrógeno										
V	Voltaje	AC	Agua caliente	OI	Osmosis inversa	Ext	Extracción	CO ₂	D. de carbono	AM	Aire medicinal										
W/ KVA	Potencia	D	Desagüe			4V	Ext. 4 vientos	N ₂ O	Óxido nitroso	AI	Aire industrial										

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

- Considerar dispositivos antivuelco de repisas y contenido

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO

- M99 Estantería full space considera fijaciones o sistema antivuelco.
- M100 Estantería puertas vidriadas considera fijaciones o sistema antivuelco.

VERSIÓN FICHA

VERS.	DESCRIPCIÓN	V°B°	FECHA
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios	DIV. INVERSIONES	nov.2021

NOTA GENERAL: Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento E. Fichas de recintos tipo 2021