


PLANTA DEL RECINTO

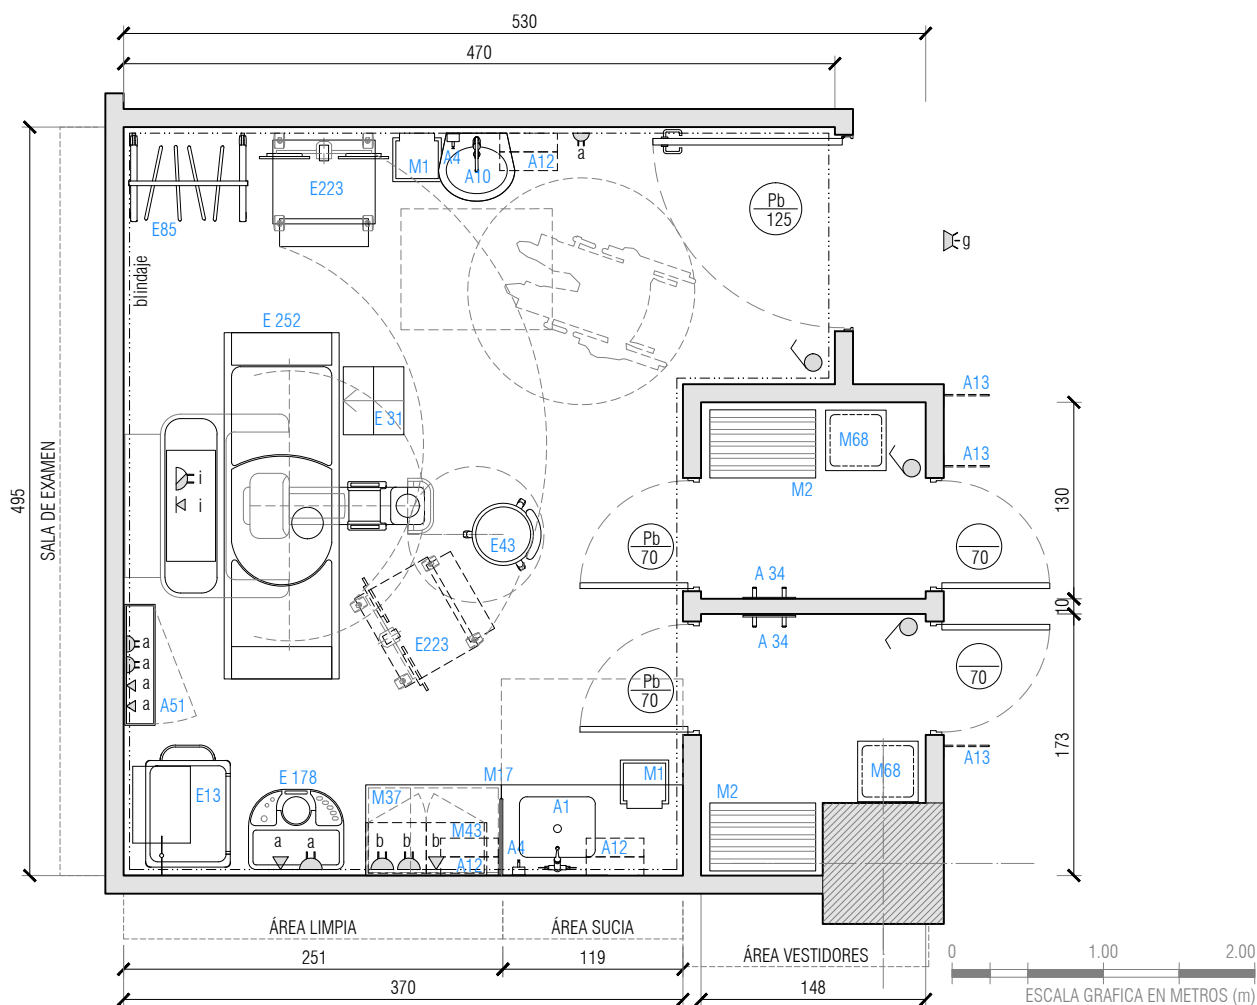

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES

	Gases Clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de Paro
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor
	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"

DESCRIPCIÓN DEL RECINTO

Sala de toma de examen mediante equipo de Rayos X, se usa equipo que incorpora una consola con biombo con blindaje integrado, de manera que el operador efectúa el disparo desde la misma sala. Considerar acceso a baño cercano, no exclusivo.

COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO:

ALTA

SIMBOLOGÍA EN PLANTA

A1	Mesón lavafondo	M1	Contenedor balde a pedal 25 l		
A4	Dispensador de jabón	M2	Banca vestidor		
A10	Lavamanos clínico	M17	Separador de áreas sobre mesón		
A12	Porta Toalla Papel	M37	Mesón área limpia		
A13	Señalética con nombre y n° de recinto	M43	Gabinete de insumos clínicos		
A34	Percheros	M68	Contenedor ropa sucia		
A51	Tablero equipo				
E13	Carro de procedimientos				
E31	Escabel				
E43	Piso taburete clínico				
E85	Perchero delantal plomado rodable				
E178	Sistema de biopsia de mama				
E223	Consola equipo imagenología				
E252	Mesa de Estereotaxia				

ALTURA DE INSTALACIONES

a:	0,3m +N.P.T	c:	1,5m +N.P.T	e:	1,8m +N.P.T
b:	1,2m +N.P.T	d:	1,6m +N.P.T	f:	2,2m +N.P.T

MEDIDAS GENERALES

g:	a cielo/dintel	i:	a piso	Largo m:	5,3	Alto interior m:	2,7	N° Pers. Prom.	3
h:	en mueble	Ancho m:	4,95	Superficie m²:	24				

