CÓD.: **PQ_13** NOMBRE RECINTO: **CENTRAL DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS**

ÁREA: **3- ATENCIÓN CRÍTICA** DOC. GUÍA **D.302.1 HAC Quirófanos Complejos / Especialidades**

PLANTA DEL RECINTO

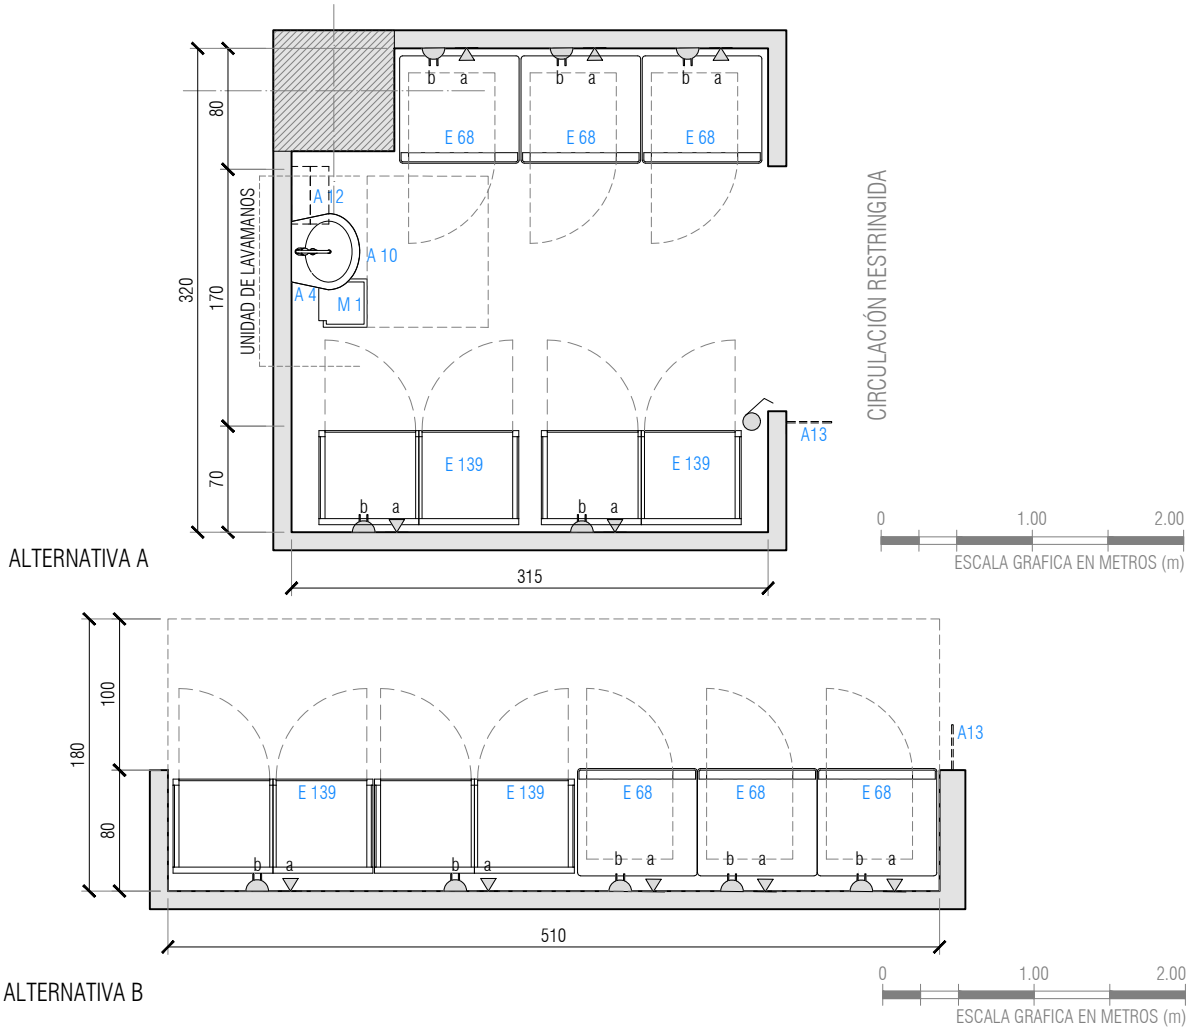

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES

O A V S	Gases Clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de Paro
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor
HC	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"

DESCRIPCIÓN DEL RECINTO

Sala con área destinada a los dispensadores de insumos y medicamentos, considerar un recinto por cada 4 quirófanos, y su dimensionamiento según cartera.

COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO: **ALTA/MEDIANA**

SIMBOLOGÍA EN PLANTA

A4	Dispensador de jabón				
A10	Lavamanos clínico				
A12	Porta Toalla Papel				
A13	Señalética con nombre y n° de recinto				
E68	Dispensador de insumos y medicamentos				
E139	Dispensador de ins. y med. dos columnas				
M1	Contenedor balde a pedal 25 l				

ALTURA DE INSTALACIONES

a:	0,3m +N.P.T	**c:**	1,5m +N.P.T	**e:**	1,8m +N.P.T	**g:**	a cielo/dintel	**i:**	a piso
b:	1,2m +N.P.T	**d:**	1,6m +N.P.T	**f:**	2,2m +N.P.T	**h:**	en mueble		

MEDIDAS GENERALES

Largo m:	3,2	**Alto interior m:**	2,7	**N° Pers. Prom.**
Ancho m:	3,15	**Superficie m²:**	9	Var

OCUPACIÓN

PQ_13 CENTRAL DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS

NORMATIVA ESPECÍFICA

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- Decreto Supremo Nº 594. Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros	Pintura de asepsia media	**Encuentro Muro Piso**	Vinílico flexible / Alum. cubierta vinílico / Retorno sanitario
Pisos	Piso vinílico/ caucho	**Encuentro Muro Cielo**	Sin condiciones específicas
Cielos	Fijo - Pintura de asepsia media	**Otros**	Sin condiciones específicas

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

SANITARIAS	**A.Pot.Fría**	No*	TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	**Tipo de Ventilación**	NR	ELÉCTRICO Y CD	**Enchufes 10/16A**	10
	A.Pot.Caliente	No*					**Enchufes trifásicos**	No
	Alcantarillado	No*		**Presión**	NR		**Señal dato IP**	5
	Aguas tratadas	No		**Cambios aire exterior por hora (mín)**	NR		**Otra corriente débil**	No
ILUMINACIÓN	**Iluminancia general lux**	500						No
	Índice rendimiento cromático CRI	≥90		**Cambios aire por hora totales (mín)**	2,0	GAS CLÍNICO	**Oxígeno**	No
	Temperatura color K	4000 - 5000		**Temperatura °C**	NR		**Vacío**	No
	Deslumbramiento UGR	19		**Humedad %**	NR		**Aire Comprimido**	No
ILUMINACIÓN NATURAL		NR		**Filtro principal**	NR	**Correo Neumático**		No

DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO

Cód.	Eléctrico				Sanitario					Clima y Ventilación			Gases clínicos e industriales							Corr.Déb.	Anclaje/ Refuerzo
	Toma	A	V	W/ KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O_2	CO_2	N_2O	N_2	AM	AI	Vacío	Dato	
E68	2	16	220	1000 W						400 BTU/h										1	
E139	2	16	220	1000 W						800 BTU/h										1	

A	Corriente	AF	Agua fría	AT	Agua tratada	BTU/h	E. disipada	O_2	Oxígeno	N_2	Nitrógeno
V	Voltaje	AC	Agua caliente	OI	Osmosis inversa	Ext	Extracción	CO_2	D. de carbono	AM	Aire medicinal
W/ KVA	Potencia	D	Desagüe			4V	Ext. 4 vientos	N_2O	Óxido nitroso	AI	Aire industrial

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

- *Se debe contar con acceso directo a lavamanos.
- *Lavamanos clínico A10, considerar revestimiento en porcelanato sobre muro de respaldo, de 100 cm de ancho y 120 cm de alto desde NPT.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO

- E68 Dispensador de insumos y medicamentos
  - Considerar integración con sistema de información PHIS.
  - Considerar espacio en la sala de servidores para un servidor por conjunto de dispensadores.
  - Altura de enchufe a 210 cm desde N.P.T.
- E139 Dispensador de insumos y medicamentos dos columnas
  - Considerar integración con sistema de información PHIS.
  - Considerar espacio en la sala de servidores para un servidor por conjunto de dispensadores.
  - Altura de enchufe a 210 cm desde N.P.T.

VERSIÓN FICHA

VERS.	DESCRIPCIÓN	V°B°	FECHA
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios	DIV. INVERSIONES	nov.2021

NOTA GENERAL: Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento **E. Fichas de recintos tipo 2021**