


PLANTA DEL RECINTO

NOTA: VER PLANTA GENERAL EN RHAB_00

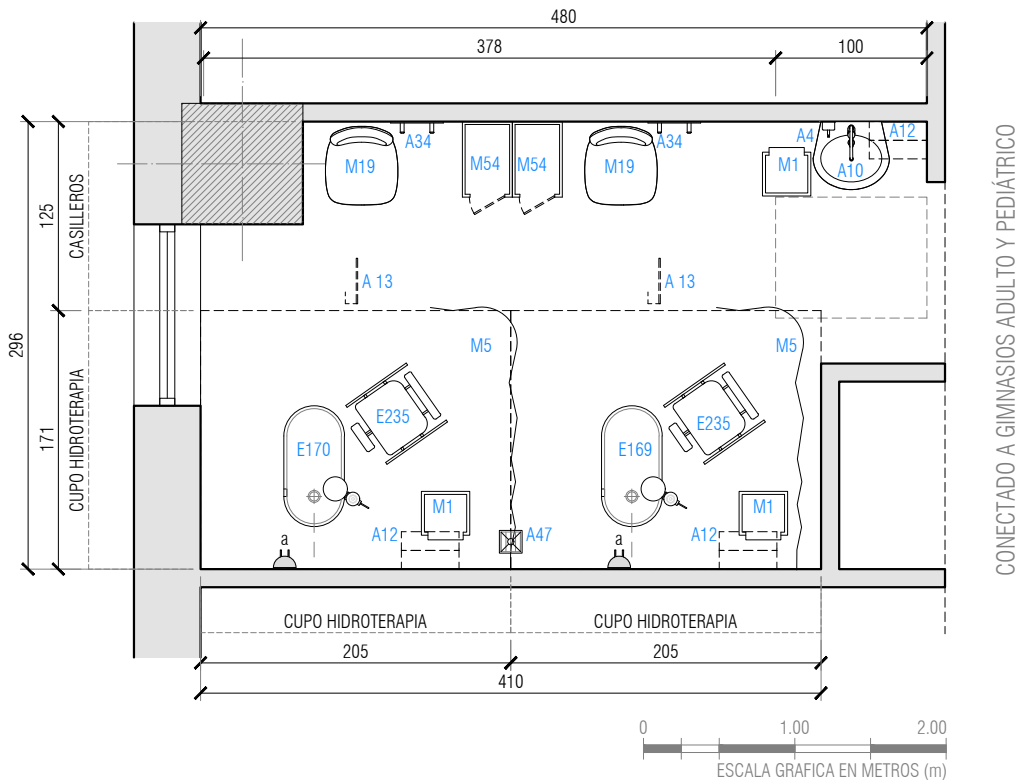

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES

	Gases Clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de Paro
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor
	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"

DESCRIPCIÓN DEL RECINTO

Recinto destinado a la aplicación de hidroterapia a extremidades inferiores y superiores mediante turbiones.

COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO:

ALTA/MEDIANA

SIMBOLOGÍA EN PLANTA

A4	Dispensador de jabón				
A10	Lavamanos clínico				
A12	Porta toalla papel				
A13	Señalética con nombre y n° de recinto				
A28	Canaleta de desagüe				
A34	Percheros				
A47	Pileta desagüe con sifón				
E169	Turbión extremidades inferiores				
E170	Turbión extremidades superiores				
E235	Silla de altura regulable				
M1	Contenedor balde a pedal 25 l				
M5	Cortina clínica				
M19	Silla visita				
M54	Casilleros				

ALTURA DE INSTALACIONES

a:	0,3m +N.P.T	c:	1,5m +N.P.T	e:	1,8m +N.P.T	g:	a cielo/dintel	i:	a piso
b:	1,2m +N.P.T	d:	1,6m +N.P.T	f:	2,2m +N.P.T	h:	en mueble		

MEDIDAS GENERALES

Largo m:	4,8	Alto interior m:	2,7	N° Pers. Prom.	
Ancho m:	2,96	Superficie m²:	13		4

NORMATIVA ESPECÍFICA																									
● Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud. ● Decreto Supremo N° 594. Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo ● ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica ● UNE-EN 12464-1Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores ● Modelo de Gestión Red de Rehabilitación. Resolución Exenta 345/2018 ● Orientaciones para el desarrollo de la rehabilitación en los hospitales de la Red Pública de Salud 2018 - 2025																									
REVESTIMIENTOS DEL RECINTO																									
Muros		Porcelanato										Encuentro Muro Piso					Porcelanato a piso								
Pisos		Porcelanato / Baldosa Microvibrada										Encuentro Muro Cielo					Sin condiciones específicas								
Cielos		Fijo RH - Pintura de asepsia media										Otros					Sin condiciones específicas								
REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES																									
SANTARIAS	A.Pot.Fría				Si				TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	Tipo de Ventilación				Mecánica y/o natural				ELÉCTRICO Y CD	Enchufes 10/16A				4		
	A.Pot.Caliente				Si					Presión				Negativa					Enchufes trifásicos				No		
	Alcantarillado				Si					Cambios aire exterior por hora (mín)				2,0					Señal dato IP				No		
	Aguas tratadas				No					Cambios aire por hora totales (mín)				6,0					Otra corriente débil				No		
ILUMINACIÓN	Iluminancia general lux				300					Temperatura °C				22 - 26				GAS CLÍNICO	Oxígeno				No		
	Índice rendimiento cromático CRI				≥80					Humedad %				Máx. 65					Vacío				No		
	Temperatura color K				4000 - 5000					Filtro principal				MERV 7					Aire Comprimido				No		
	Deslumbramiento UGR				19														Otros				No		
	ILUMINACIÓN NATURAL				Deseable														Correo Neumático				No		
DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO																									
Cód.	Eléctrico				Sanitario				Clima y Ventilación				Gases clínicos e industriales								Corr.Déb.		Anclaje/ Refuerzo		
	Toma	A	V	W/ KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O ₂	CO ₂	N ₂ O	N ₂	AM	AI	Vacio	Dato					
E169	1	16	220	3500 W	1	1	1			280 Kcal/h															
E170	1	16	220	3500 W	1	1	1																		
A	Corriente	AF	Agua fría	AT	Agua tratada	BTU/h	E. disipada	O ₂	Oxígeno	N ₂	Nitrógeno														
V	Voltaje	AC	Agua caliente	OI	Osmosis inversa	Ext	Extracción	CO ₂	D. de carbono	AM	Aire medicinal														
W/ KVA	Potencia	D	Desagüe			4V	Ext. 4 vientos	N ₂ O	Óxido nitroso	AI	Aire industrial														
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES																									
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO																									
● E169 Turbión extremidades inferiores, considerar altura de enchufe a 100 cm sobre NPT. ● E170 Turbión extremidades superiores, considerar altura de enchufe a 100 cm sobre NPT.																									
VERSIÓN FICHA																									
VERS.	DESCRIPCIÓN																			V°B°			FECHA		
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios																			DIV. INVERSIONES			nov.2021		
NOTA GENERAL: Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento E. Fichas de recintos tipo 2021																									