


PLANTA DEL RECINTO

NOTA: VER PLANTA GENERAL EN RHAB\_00

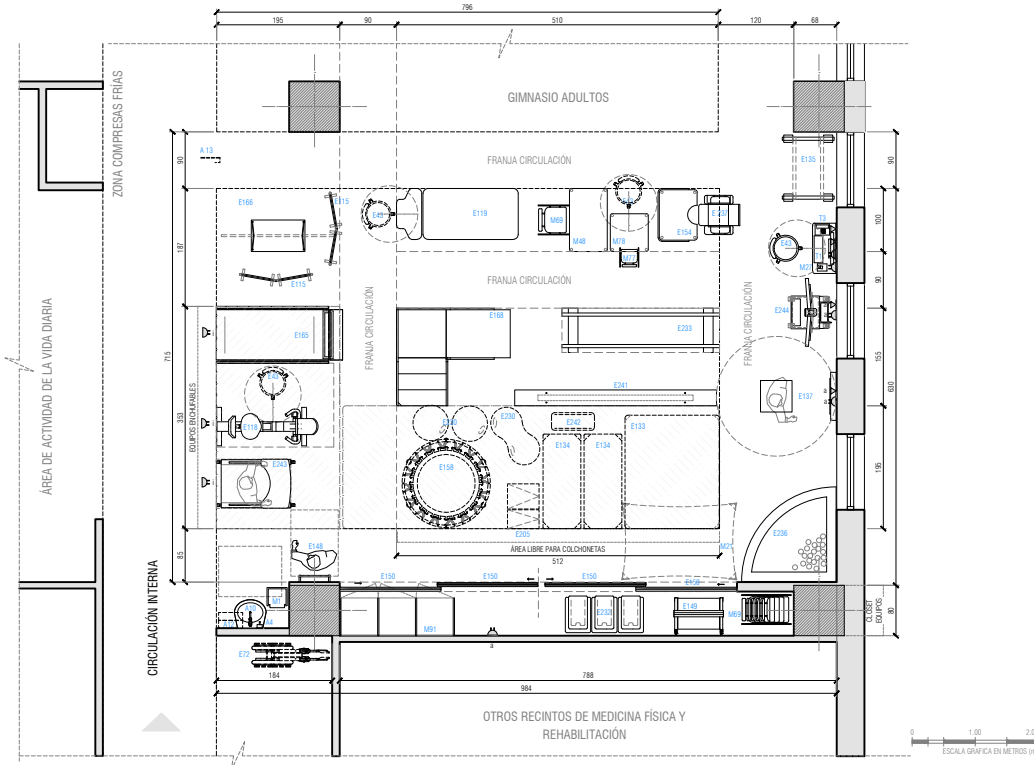

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES				DESCRIPCIÓN DEL RECINTO											
	Gases Clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico	Espacio destinado a la realización de terapias orientadas al logro de la funcionalidad motora de niños con discapacidad transitoria o permanente, en atención cerrada y abierta.									
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de paro										
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.										
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor										
	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"										
				<b>COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO:</b>		<b>ALTA/MEDIANA</b>									
SIMBOLOGÍA EN PLANTA															
A4	Dispensador de jabón	E149	Espejo móvil	E242	Step (set de cajones)										
A10	Lavamanos clínico	E150	Espejo de correccion pared	E243	Estación multimodal en bípedo y sedente										
A12	Porta toalla papel	E154	Mesa escotadura regulable pediátrico	E244	Mesa de control estación multimodal										
A13	Señalética con nombre y n° de recinto	E158	Plataforma elástica mini	M1	Contenedor balde a pedal 25 l										
E43	Piso taburete clínico	E165	Treadmill con barandas (trotadora)	M21	Malla colgante										
E72	Silla de ruedas	E166	Vestibulador	M27	Repisa punto de registro										
E115	Biombo	E168	Escalera esquina	M48	Mesa de trabajo individual										
E118	Bicicleta ergonómica estática vertical	E205	Set cuñas tratamiento	M69	Sillas apilables										
E119	Bipedestador mecánico inclinable	E230	Balón propiocepción (esferas y tipo maní)	M77	Silla pre-escolar										
E133	Colchoneta alta	E232	Silla preston (talla S, M, L)	M78	Mesa pre-escolar										
E134	Colchonetas alta densidad	E233	Barra paralela pediátrica	M91	Closet con estantería										
E135	Rack portapesas y mancuernas	E236	Piscina de pelotas	T1	Computador										
E137	Consola de juegos	E237	Silla Infantil	T3	Teléfono										
E148	Espaldera	E241	Banca sueca												
ALTURA DE INSTALACIONES				MEDIDAS GENERALES											
a:	0,3m +N.P.T	c:	1,5m +N.P.T	e:	1,8m +N.P.T	g:	a cielo/dintel	i:	a piso	Largo m:	9,8	Alto interior m:	2,7	N° Pers. Prom.	
b:	1,2m +N.P.T	d:	1,6m +N.P.T	f:	2,2m +N.P.T	h:	en mueble			Ancho m:	6,3	Superficie m²:	70		12

**NORMATIVA ESPECÍFICA**

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- Decreto Supremo N° 594. Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores
- Modelo de Gestión Red de Rehabilitación. Resolución Exenta 345/2018
- Orientaciones para el desarrollo de la rehabilitación en los hospitales de la Red Pública de Salud 2018 - 2025

**REVESTIMIENTOS DEL RECINTO**

<b>Muros</b>	Pintura de asepsia media	<b>Encuentro Muro Piso</b>	Vinílico flexible / Alum. cubierta vinílico / Retorno sanitario
<b>Pisos</b>	Caucho deportivo / Corcho	<b>Encuentro Muro Cielo</b>	Sin condiciones específicas
<b>Cielos</b>	Módular acústico	<b>Otros</b>	Sin condiciones específicas

**REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES**

SANTITARIAS	SANTITARIAS		TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	Tipo de Ventilación	Mecánica y/o natural	ELÉCTRICO Y CD	REQUERIMIENTOS	
	Parámetro	Valor					Requisito	Valor
	A.Pot.Fría	Si		Presión	Negativa		Enchufes 10/16A	16
	A.Pot.Caliente	Si		Cambios aire exterior por hora (mín)	2,0		Enchufes trifásicos	No
	Alcantarillado	Si		Cambios aire por hora totales (mín)	6,0		Señal dato IP	4
	Aguas tratadas	No		Temperatura °C	21 - 24		Otra corriente débil	No
ILUMINACIÓN	Iluminancia general lux	300		Humedad %	Máx. 65	GAS CLÍNICO	Oxígeno	No
	Índice rendimiento cromático CRI	≥80		Filtro principal	MERV 7		Vacío	No
	Temperatura color K	4000 - 5000					Aire Comprimido	No
	Deslumbraimiento UGR	19					Otros	No
ILUMINACIÓN NATURAL		Necesaria					Correo Neumático	No

**DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO**

Cód.	Eléctrico				Sanitario				Clima y Ventilación				Gases clínicos e industriales						Corr.Déb.	Anclaje/ Refuerzo				
	Toma	A	V	W/ KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	N <sub>2</sub> O	N <sub>2</sub>	AM	AI	Vacío		Dato			

**CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES**

- Lavamanos clínico A10, considerar revestimiento en porcelanato sobre muro de respaldo, de 100 cm de ancho y 120 cm de alto desde NPT.
- Recinto convertible a Atención Abierta o Cerrada

**CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO****VERSIÓN FICHA**

VERS.	DESCRIPCIÓN	V°B°	FECHA
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios	DIV. INVERSIONES	nov.2021

**NOTA GENERAL:** Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento E. Fichas de recintos tipo 2021