


PLANTA DEL RECINTO

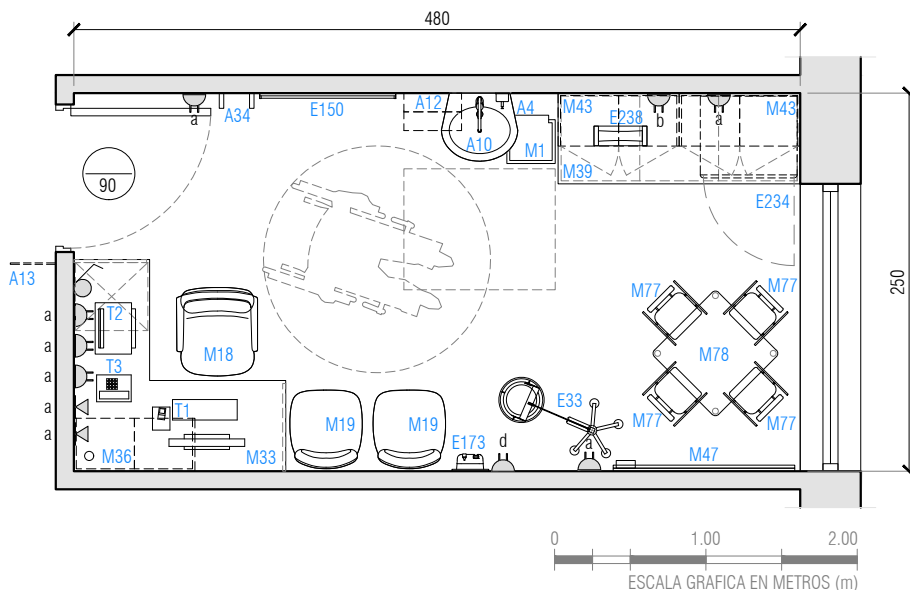

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES				DESCRIPCIÓN DEL RECINTO	
	Gases Clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de Paro
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor
	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"
				COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO:	ALTA/MEDIANA
SIMBOLOGÍA EN PLANTA					
A4	Dispensador de jabón	M36	Gabinete administrativo		
A10	Lavamanos clínico	M39	Mesón clínico		
A12	porta toalla papel	M43	Gabinete de insumos clínicos		
A13	Señalética con nombre y n° de recinto	M47	Pizarra acrílica		
A34	Percheros	M77	Silla pre-escolar		
E33	Lámpara de examen	M78	Mesa pre-escolar		
E150	Espejo de correccion pared	T1	Computador		
E173	Otoscopio a muro	T2	Impresora box		
E234	Mini freezer	T3	Teléfono		
E238	Termolaminadora				
M1	Contenedor balde a pedal 25 l				
M18	Silla ergonómica				
M19	Silla visita				
M33	Escritorio clínico				
ALTURA DE INSTALACIONES			MEDIDAS GENERALES		
a:	0,3m +N.P.T	c:	1,5m +N.P.T	e:	1,8m +N.P.T
b:	1,2m +N.P.T	d:	1,6m +N.P.T	f:	2,2m +N.P.T
g:	a cielo/dintel	i:	a piso	Largo m:	4,8
h:	en mueble			Alto interior m:	2,7
				Ancho m:	2,5
				Superficie m²:	12
					OCUPACIÓN
					N° Pers. Prom.
					3

NORMATIVA ESPECÍFICA

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- Decreto Supremo N° 594. Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores
- Modelo de Gestión Red de Rehabilitación. Resolución Exenta 345/2018
- Orientaciones para el desarrollo de la rehabilitación en los hospitales de la Red Pública de Salud 2018 - 2025

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros	Pintura de asepsia media	Encuentro Muro Piso	Vinílico flexible / Alum. cubierta vinílico / Retorno sanitario
Pisos	Piso vinílico/ caucho	Encuentro Muro Cielo	Sin condiciones específicas
Cielos	Fijo - Pintura de asepsia media	Otros	Sin condiciones específicas

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

SANTARIAS	SANTARIAS		TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	TÉRMICAS Y VENTILACIÓN		ELÉCTRICO Y CD	ELÉCTRICO Y CD	
	Item	Valor		Item	Valor		Item	Valor
SANTARIAS	A.Pot.Fría	Si	Tipo de Ventilación	Mecánica y/o natural	GAS CLÍNICO	Enchufes 10/16A	18	
	A.Pot.Caliente	Si	Presión	NR		Enchufes trifásicos	No	
	Alcantarillado	Si	Cambios aire exterior por hora (mín)	2,0		Señal dato IP	2	
	Aguas tratadas	No	Cambios aire por hora totales (mín)	6,0		Otra corriente débil	No	
ILUMINACIÓN	Iluminancia general lux	500	Temperatura °C	21 - 24	Oxígeno	No		
	Índice rendimiento cromático CRI	≥90	Humedad %	Máx. 60	Vacío	No		
	Temperatura color K	4000 - 5000	Filtro principal	MERV 7	Aire Comprimido	No		
	Deslumbriamiento UGR	19			Otros	No		
ILUMINACIÓN NATURAL		Necesaria			Correo Neumático	No		

DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO

Cód.	Eléctrico				Sanitario				Clima y Ventilación				Gases clínicos e industriales						Corr.Déb.	Anclaje/ Refuerzo	
	Toma	A	V	W/ KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O ₂	CO ₂	N ₂ O	N ₂	AM	AI	Vacío		Dato
A	Corriente	AF	Agua fría		AT	Agua tratada			BTU/h	E. disipada		O ₂	Oxígeno		N ₂	Nitrógeno					
V	Voltaje	AC	Agua caliente		OI	Osmosis inversa			Ext	Extracción		CO ₂	D. de carbono		AM	Aire medicinal					
W/ KVA	Potencia	D	Desagüe						4V	Ext. 4 vientos		N ₂ O	Óxido nitroso		AI	Aire industrial					

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

- Controlar privacidad del paciente en la configuración de ventanas exteriores.
- Lavamanos clínico A10, considerar revestimiento en porcelanato sobre muro de respaldo, de 100 cm de ancho y 120 cm de alto desde NPT.
- Recinto convertible a Atención Abierta

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO

--

VERSIÓN FICHA

VERS.	DESCRIPCIÓN	V°B°	FECHA
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios	DIV. INVERSIONES	nov.2021

NOTA GENERAL: Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento E. Fichas de recintos tipo 2021