


PLANTA DEL RECINTO

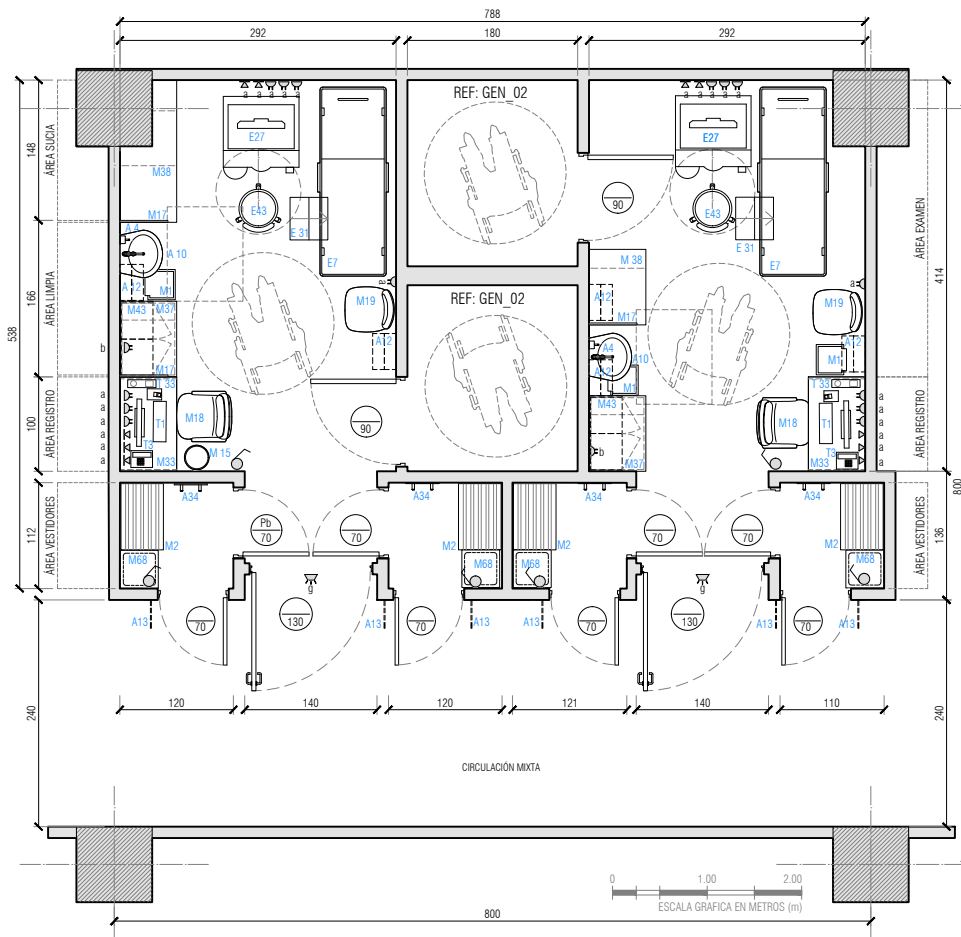

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES				DESCRIPCIÓN DEL RECINTO	
	Gases clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de paro
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor
	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"
				COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO:	ALTA/MEDIANA/BAJA
SIMBOLOGÍA EN PLANTA					
A3	Barra fija	M19	Silla visita		
A4	Dispensador de jabón	M33	Escritorio clínico		
A10	Lavamanos clínico	M37	Mesón área limpia		
A12	Porta toalla papel	M38	Mesón área sucia		
A13	Señalética con nombre y n° de recinto	M43	Gabinete de insumos clínicos		
A34	Percheros	M68	Contenedor ropa sucia		
E7	Camilla de examen	T1	Computador		
E27	Ecógrafo	T33	Dictáfono		
E31	Escabel				
E43	Piso taburete clínico				
M1	Contenedor balde a pedal 25 l				
M2	Banca vestidor				
M17	Separador de áreas sobre mesón				
M18	Silla ergonómica				
ALTURA DE INSTALACIONES			MEDIDAS GENERALES		
a:	0,3m +N.P.T	c:	1,5m +N.P.T	e:	1,8m +N.P.T
b:	1,2m +N.P.T	d:	1,6m +N.P.T	f:	2,2m +N.P.T
g:	a cielo/dintel	i:	a piso	Largo m:	5,4
h:	en mueble			Alto interior m:	2,7
				Ancho m:	4,8
				Superficie m²:	20
					OCUPACIÓN
					N° Pers. Prom.
					3

NORMATIVA ESPECÍFICA

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- Decreto Supremo N° 594. Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros	Pintura de asepsia media	Encuentro Muro Piso	Vinílico flexible / Alum. cubierta vinílico / Retorno sanitario
Pisos	Piso vinílico/ caucho	Encuentro Muro Cielo	Sin condiciones específicas
Cielos	Fijo - Pintura de asepsia media	Otros	Sin condiciones específicas

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

SANTARIAS	A.Pot.Fr�a	S�	T�PICO DE VENTILACI�N	Mec�nica	EL�CTRICO Y CD	Enchufes 10/16A				
						A.Pot.Caliente	S�	Presi�n	NR	Enchufes trif�sicos
Alcantarillado	S�	Cambiaires exterior por hora (m�n)	2,0	Se�al dato IP	5	Otra corriente d�bil	No			
Aguas tratadas	No				No					
ILUMINACI�N	Iluminancia general lux	300*	T�RMICAS Y VENTILACI�N	Cambiaires por hora totales (m�n)	6,0	GAS CL�NICO	Ox�geno	No		
	�ndice rendimiento crom�tico CRI	≥80					Humedad %	M�x. 60	Vac�o	No
	Temperatura color K	4000 - 5000					Temperatura �C	22 - 26	Aire Comprimido	No
	Deslumbriamiento UGR	19					Humedad %	M�x. 60	Otros	No
ILUMINACI�N NATURAL	NR		Filtro principal	MERV 14	Correo Neum�tico	No				

DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACI N DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO

C�d.	El�ctrico				Sanitario			Clima y Ventilaci�n			Gases cl�nicos e industriales						Corr.D�b.	Anclaje/ Refuerzo			
	Toma	A	V	W/ KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O�	CO�	N�O	N�	AM		AI	Vac�o	Dato
E27	1	10	220	130 VA																	
M43																					SI
T33	1	10	220																		
	A	Corriente	AF	Agua fr�a	AT	Agua tratada			BTU/h	E. disipada			O�	Ox�geno			N�	N�tr�geno			
	V	Voltaje	AC	Agua caliente	OI	Osmosis inversa			Ext	Extracci�n			CO�	D. de carbono			AM	Aire medicinal			
	W/ KVA	Potencia	D	Desag�e					4V	Ext. 4 vientos			N�O	�xido nitroso			AI	Aire industrial			

CONSIDERACIONES ESPEC FICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

- Iluminaci n General: 300 lux, Iluminaci n examen: 50 lux.
- No se permite recirculaci n de aire por medio de unidades de salas.
- Lavamanos cl nico A10, considerar revestimiento en porcelanato sobre muro de respaldo, de 100 cm de ancho y 120 cm de alto desde NPT.

CONSIDERACIONES ESPEC FICAS DE EQUIPAMIENTO

- M43 Gabinete de insumos cl nicos requiere refuerzo estructural en paramento vertical al que se fija.

VERSI N FICHA

VERS.	DESCRIPCI�N	V�B�	FECHA
01	Gu�a de dise�o para establecimientos hospitalarios	DIV. INVERSIONES	nov.2021

NOTA GENERAL: Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento E. Fichas de recintos tipo 2021