


PLANTA DEL RECINTO

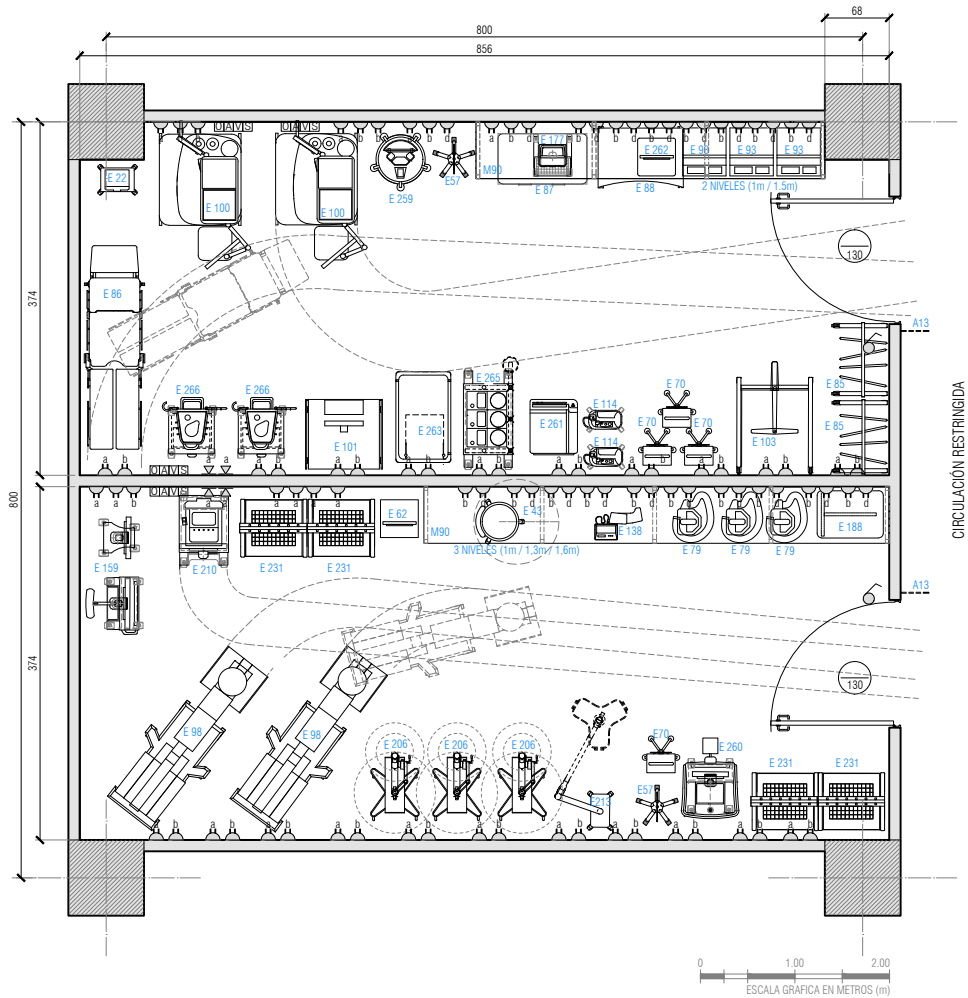

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES				DESCRIPCIÓN DEL RECINTO	
	Gases clínicos		Enchufe 10/16A		Botón de pánico
	CPI vertical		Enchufe trifásico		Botón de paro
	CPI horizontal		Arranque eléct.		Llamado enferm.
	Luz cabecera		Punto de datos		Interruptor
	Intercomunicador		Arranque c. débil		Luz "en uso"
				COMPLEJIDAD DEL RECINTO TIPO:	ALTA/MEDIANA
SIMBOLOGÍA EN PLANTA					
A13	Señalética con nombre y n° de recinto	E101	Torre laparoscopia	E262	Capnógrafo
E22	Ecógrafo portátil	E103	Grúa paciente rodable	E263	Carro intubación
E43	Piso taburete clínico	E114	Bomba aspiración quirúrgica con carro	E265	Máquina de circulación extracorporea
E57	Soporte universal rodable	E138	Equipo prevención TVP	E266	Recuperador de sangre
E62	Torre videoendoscopia	E159	Neuronavegador		
E70	Carro para bombas de infusión	E177	Equipo de isquemia		
E79	Calentador de pacientes	E188	Mesa mayo		
E85	Perchero delantal plomado rodable	E206	Microscopio quirúrgico		
E86	Mesa quirúrgica	E210	Ecocardiógrafo		
E87	Mesa arsenalera	E213	Lámpara quirúrgica rodable		
E88	Mesa pabellonera	E231	Carro accesorios mesa quirúrgica		
E93	Electrobisturí	E259	Facoemulsificador		
E98	Arco C	E260	Vitrector		
E100	Máquina anestesia con monitor	E261	Láser urológico		
ALTURA DE INSTALACIONES			MEDIDAS GENERALES		
a:	0,3m +N.P.T	c:	1,5m +N.P.T	e:	1,8m +N.P.T
b:	1,2m +N.P.T	d:	1,6m +N.P.T	f:	2,2m +N.P.T
g:	a cielo/dintel	i:	a piso	Largo m:	8,56
h:	en mueble			Alto interior m:	2,7
				Ancho m:	7,6
				Superficie m²:	64
				OCUPACIÓN	N° Pers. Prom.
					No

NORMATIVA ESPECÍFICA

- Decreto N°58 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de salud.
- Decreto Supremo N° 594. Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo
- ASHRAE 170 - 2013 Ventilación de instalaciones de atención médica
- UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo interiores

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros	Pintura de asepsia media	Encuentro Muro Piso	Vinílico flexible / Alum. cubierta vinílico / Retorno sanitario
Pisos	Piso vinílico/ caucho	Encuentro Muro Cielo	Sin condiciones específicas
Cielos	Cielo registrable - asepsia media	Otros	Sin condiciones específicas

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

SANITARIAS	A.Pot.Fría	No	TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	Tipo de Ventilación	NR	ELÉCTRICO Y CD	Enchufes 10/16A	190
	A.Pot.Caliente	No		Presión	NR		Enchufes trifásicos	No
	Alcantarillado	No		Cambios aire exterior por hora (mín)	NR		Señal dato IP	4
	Aguas tratadas	No		Cambios aire por hora totales (mín)	2,0		Otra corriente débil	No
ILUMINACIÓN	Iluminancia general lux	500	TÉRMICAS Y VENTILACIÓN	Temperatura °C	NR	GAS CLÍNICO	Oxígeno	4
	Índice rendimiento cromático CRI	≥90		Humedad %	NR		Vacío	4
	Temperatura color K	4000 - 5000		Filtro principal	NR		Aire Comprimido	4
	Deslumbriamiento UGR	19		Correo Neumático	No		Otros	No
ILUMINACIÓN NATURAL		NR						

DATOS REFERENCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO

Cód.	Eléctrico				Sanitario					Clima y Ventilación				Gases clínicos e industriales					Corr.Déb. Dato	Anclaje/ Refuerzo		
	Toma	A	V	W/ KVA	AF	AC	D	AT	OI	BTU/h	Ext	4V	O ₂	CO ₂	N ₂ O	N ₂	AM	AI			Vacío	
E100	3	10	220	0,2 KVA											1		1				1	
E103	1	10	220																			
E114	1	10	220																			
E213	1	10	220	13 W																		
A	Corriente	AF	Agua fría		AT	Agua tratada	BTU/h	E. disipada	O ₂	Oxígeno	N ₂	Nitrógeno										
V	Voltaje	AC	Agua caliente		OI	Osmosis inversa	Ext	Extracción	CO ₂	D. de carbono	AM	Aire medicinal										
W/ KVA	Potencia	D	Desagüe				4V	Ext. 4 vientos	N ₂ O	Óxido nitroso	AI	Aire industrial										

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

- Puerta con abertura de paso de aire inferior o celosía.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPAMIENTO

- E100 Máquina anestesia con monitor. Requiere evacuación de gases anestésicos. Considerar puntos de red en columna. Altura enchufe a 120 cm desde N.P.T.

VERSIÓN FICHA

VERS.	DESCRIPCIÓN	V°B°	FECHA
01	Guía de diseño para establecimientos hospitalarios	DIV. INVERSIONES	nov.2021

NOTA GENERAL: Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento E. Fichas de recintos tipo 2021